



Aushub noch nicht definiert
genaue Ausführung erfolgt gemäss
Baugrundverhältnisse vor Ort (Böschung = 2:1)

Grundriss 1:20

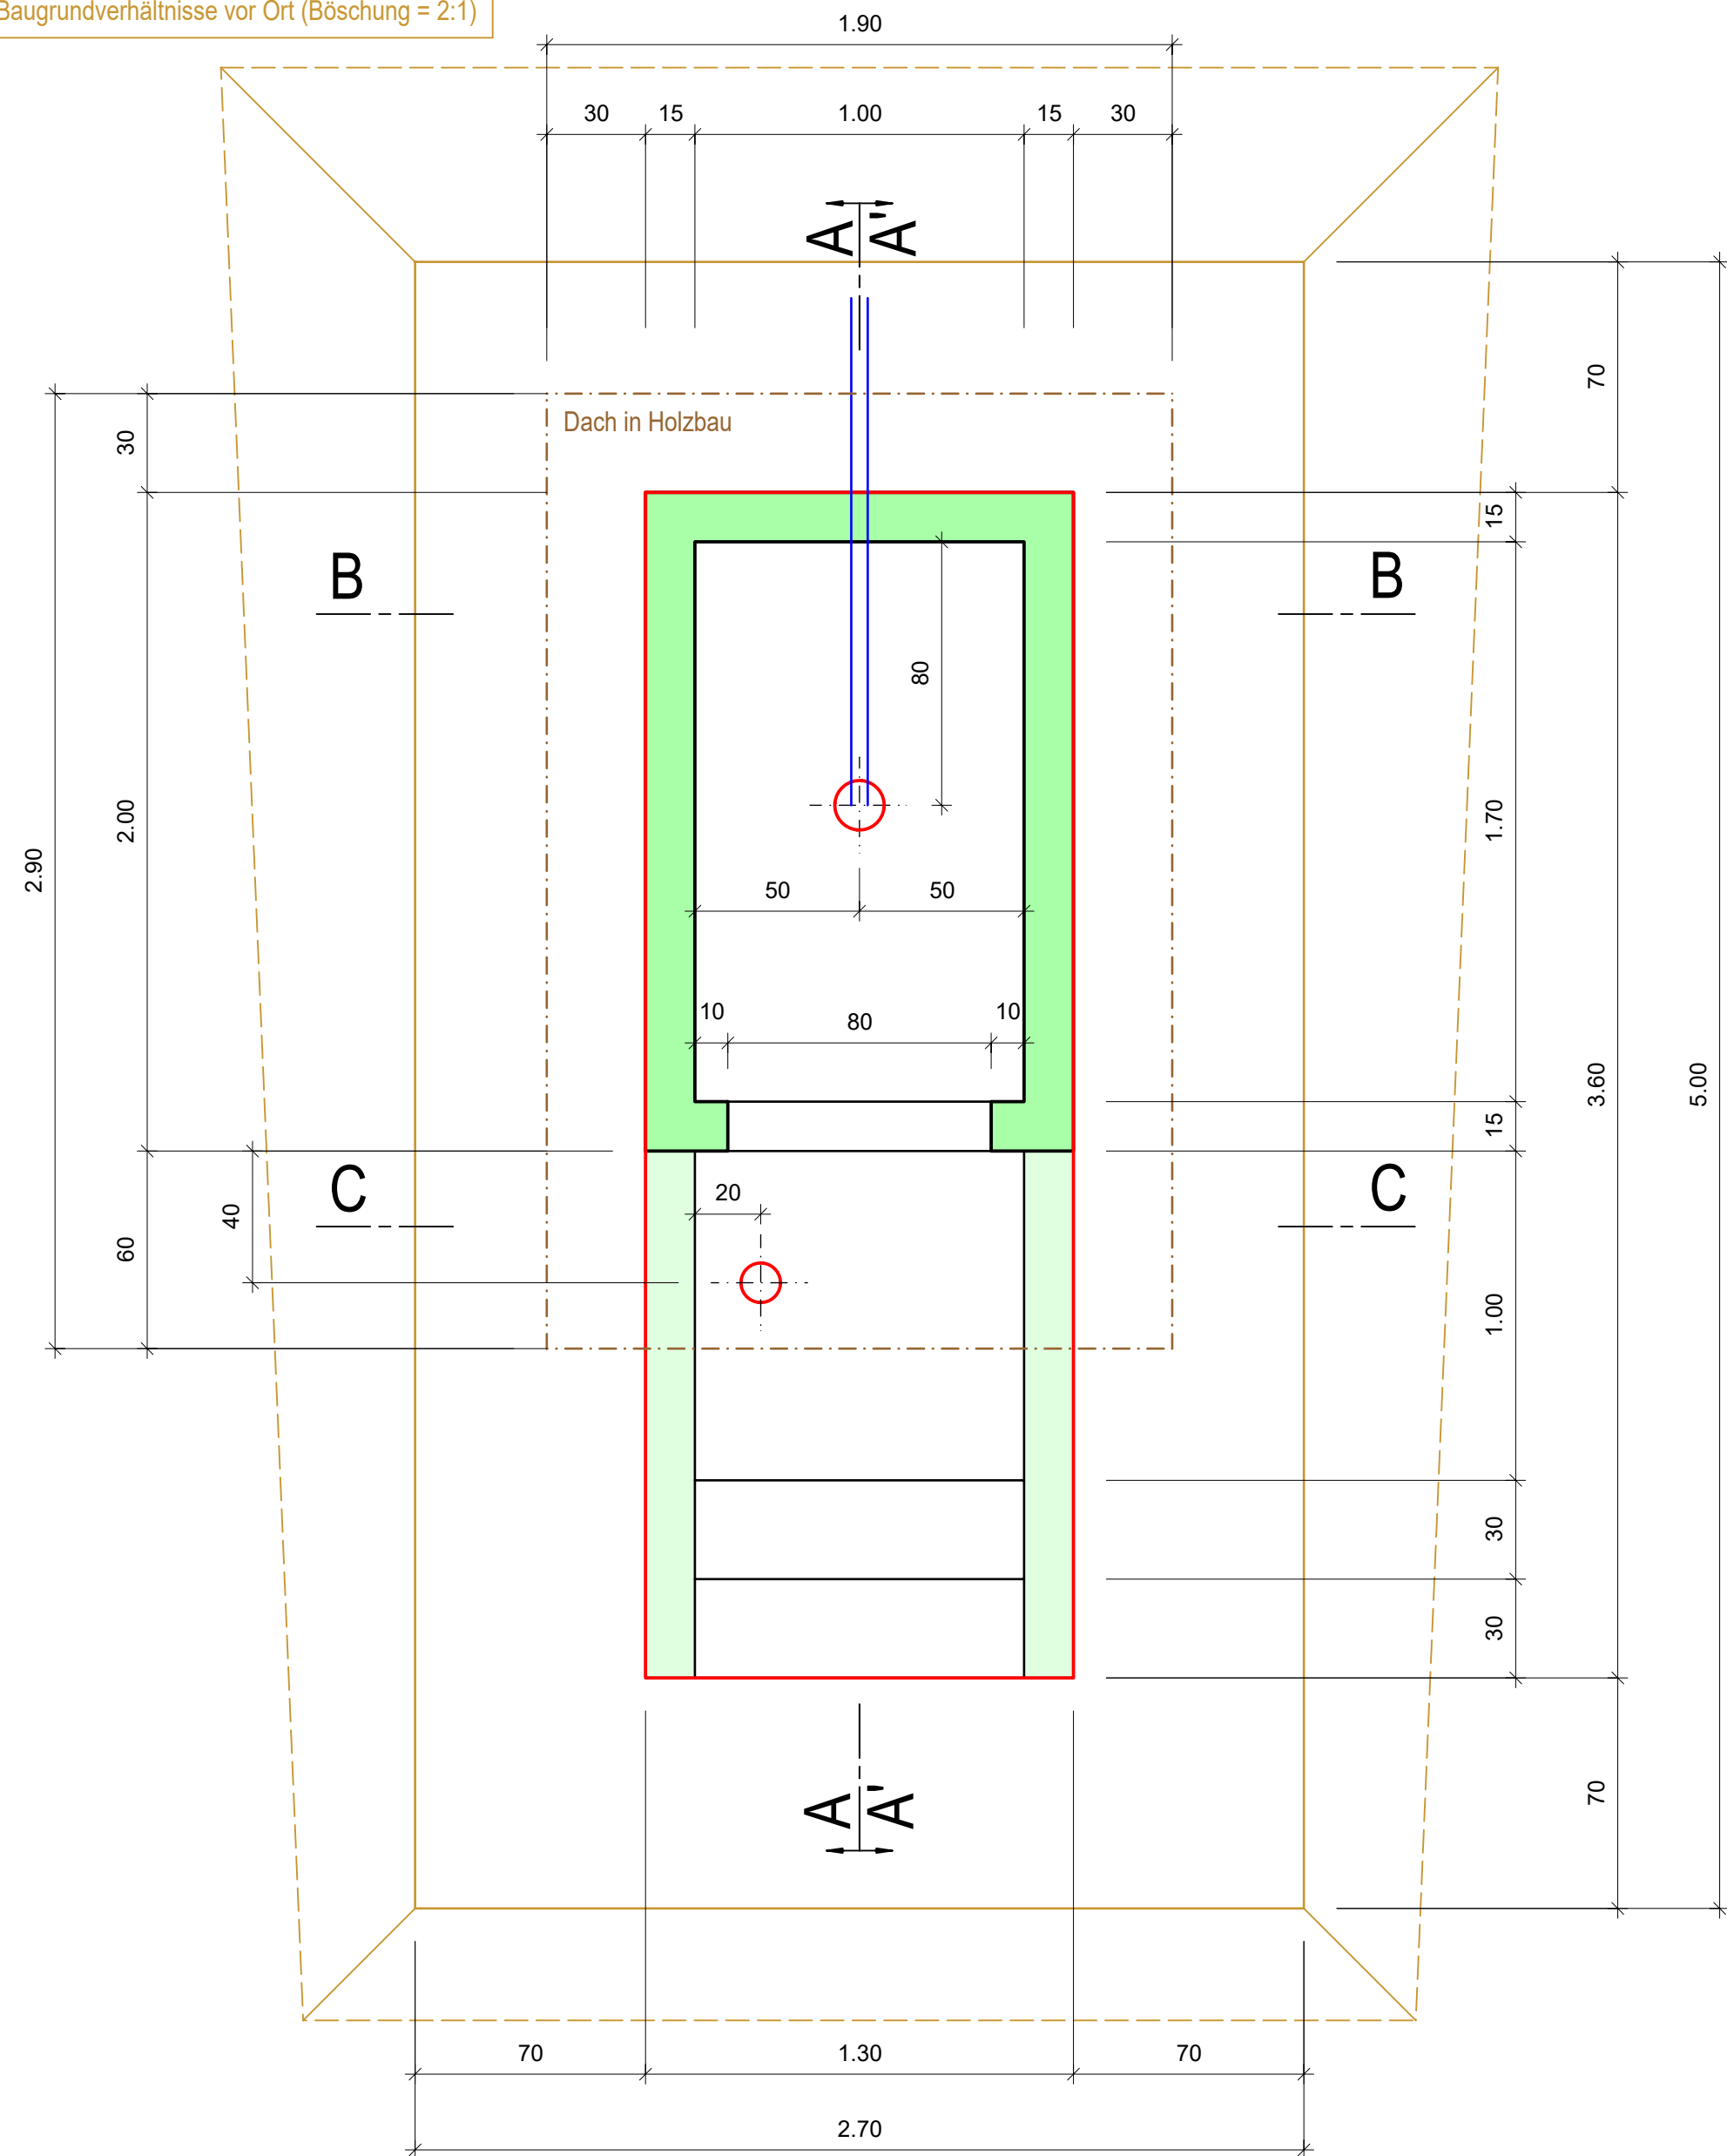


Schnitt C-C 1:20

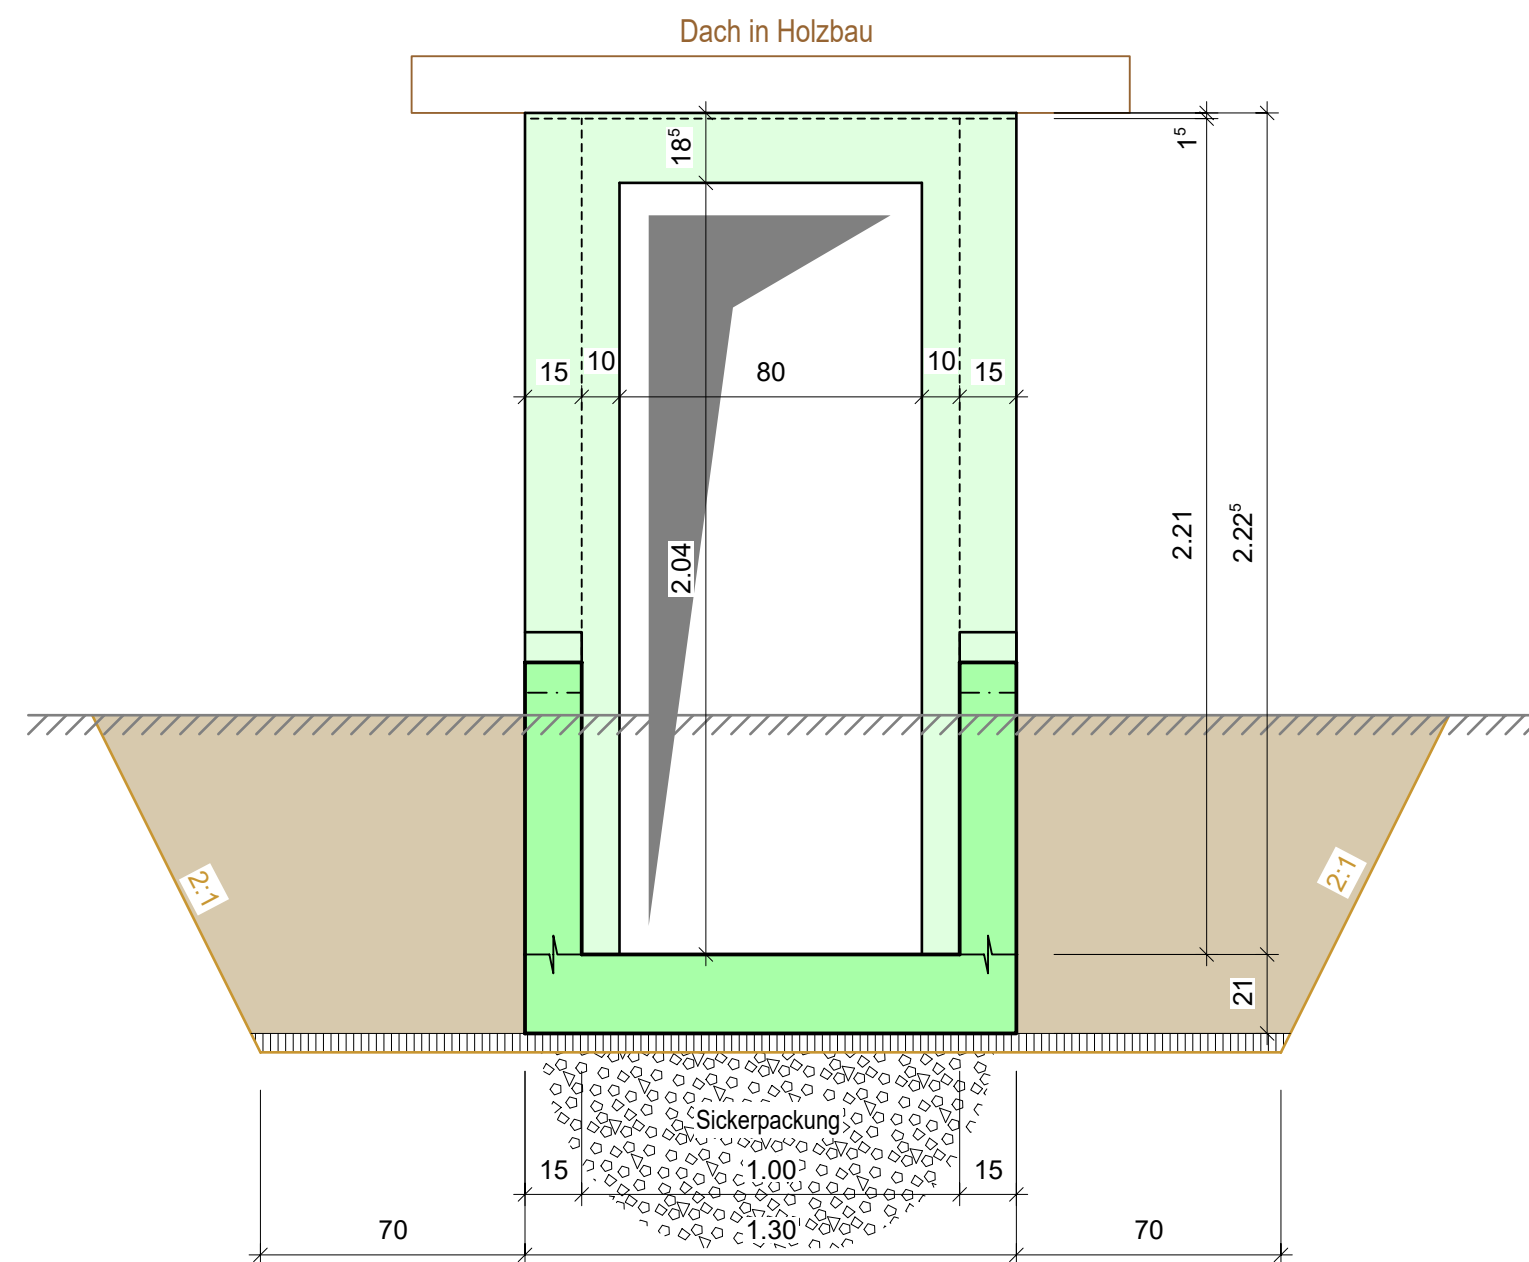




Schnitt A-A 1:20

Schnitt A'-A' gespiegelt

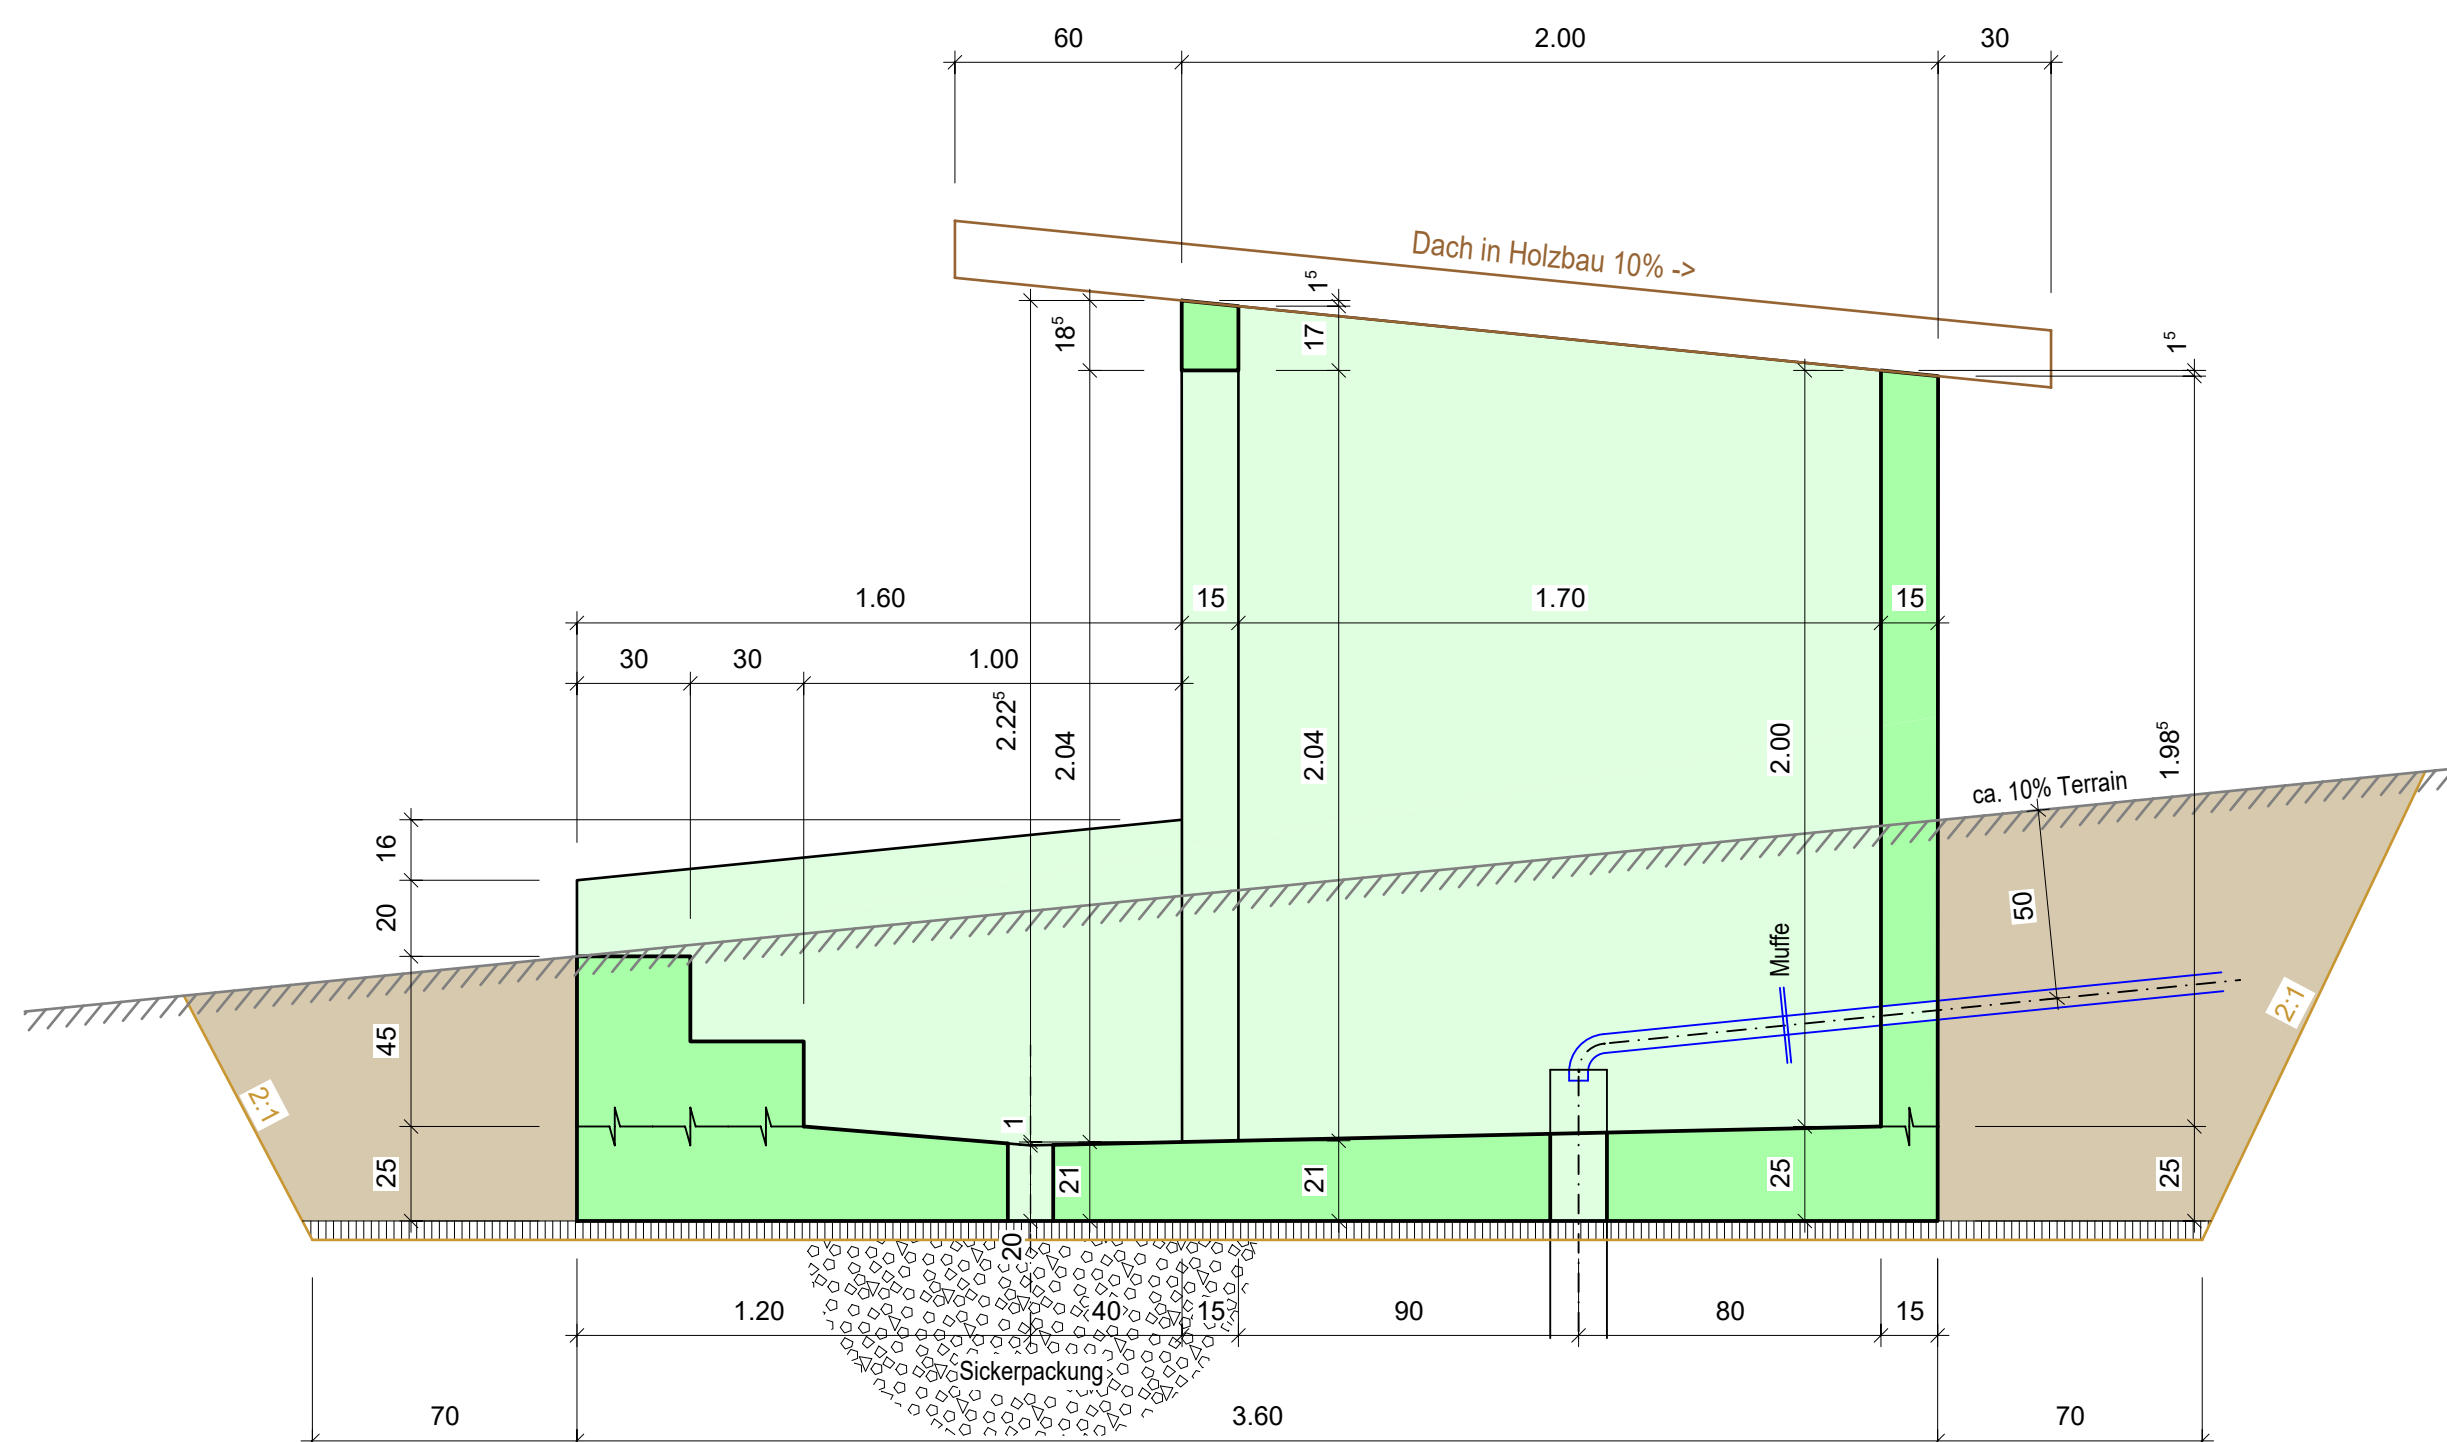

Schnitt B-B 1:20

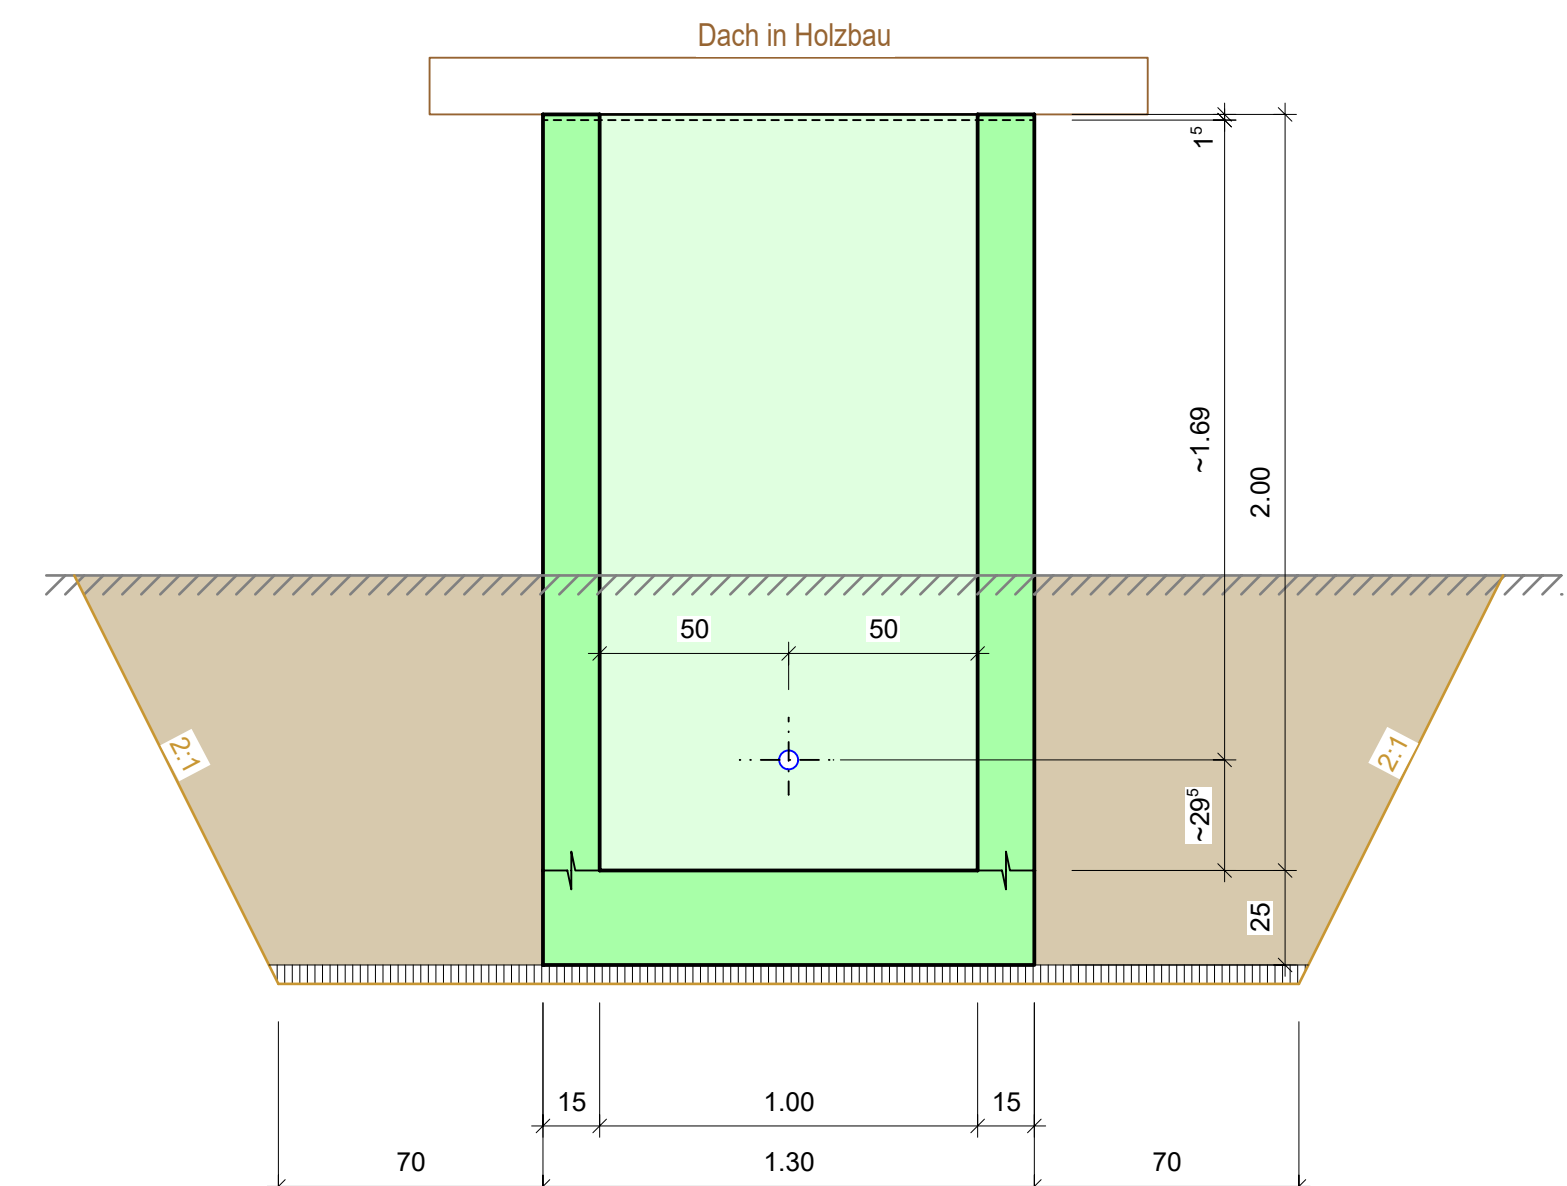

BETONARBEITEN		Betonsteigenschaften gemäss SN EN 206 - 1 : 2000							
		Betonsorte	Druckfestigkeit	Expositionsklasse	Chloridgehalt	Grösstkom	Konsistenz	Bauteil	Besondere Eigenschaften
		NPK C	C 30/37	XC4, XF1	Cl 0.10	D _{max} = 32	C3	Bodenplatte + Wände	
		Magerbeton:	RC-C CEM 150 kg/m ³		Mörtelvorlage:		CEM I 42.5 min. 450kg/m ³		
		Oberflächenbearbeitung:			Abtatschieren nass in nass				
		Nachbehandlung:			5 Tage feucht halten				
					Deckenspreissung min. 14 Tage				
SCHÄLUNG	Schalungstyp	Bauteil	Sichtbare Kanten				Schalungsüberhöhung		
	2	Bodenplatte + Wände					Auskragungen durchgehend	Auskragungen getrennt	
							0.5 % der Auskragungslänge	1.0 % der Auskragungslänge	
			Abkürzungen						
					AF = Arbeitsfuge, MV = Mörtelvorlage				
BEWEHRUNG	Stahlgüte	Überdeckung generell: 2.5 cm					Bewehrungsdarstellung		
	Stäbe:	Netze:	Bauteil:	Bodenplatte	Wände	Decke	untere Bewehrung	obere Bewehrung	
	B5008	B5008						-----	
	Bewehrungsüberdeckung:								
		Baukontrolle							
		Für die Bewehrungskontrolle ist der Ingenieur mindestens 24 Stunden vor dem Betonieren zu benachrichtigen.							
MAUERWERK									
	Tragendes Mauerwerk mit Mörtelglattnisch und Sperrstreifen.		Nicht tragendes Mauerwerk		Betonwände				
		Indirekt abgestütztes Mauerwerk (d. h. ohne direktes Auflager darunter) muss konstruktiv gegen Rissbildung ausgebildet werden.							
DIVERSES	zugehörige Plan Nr.		50.525.2_541	Bezeichnung		Bewehrungsplan Pumphaus		Nutzlast: _____ kN / m ²	
	zugehörige Listen Nr.		50.525.2_541.1	Bezeichnung		Eisenliste Pumphaus			
			SIEHE AUCH SPEZIELLE AUSSPARUNGS- UND EINLAGEPLÄNE.						

± 0.00 = ... m ü. M.

